


Gestion de la qualité d'air

Principe

La commande des volets d'une application de climatisation est étendue (fonction le plus grand) d'une gestion de qualité d'air.

Diagramme de gestion de la qualité d'air

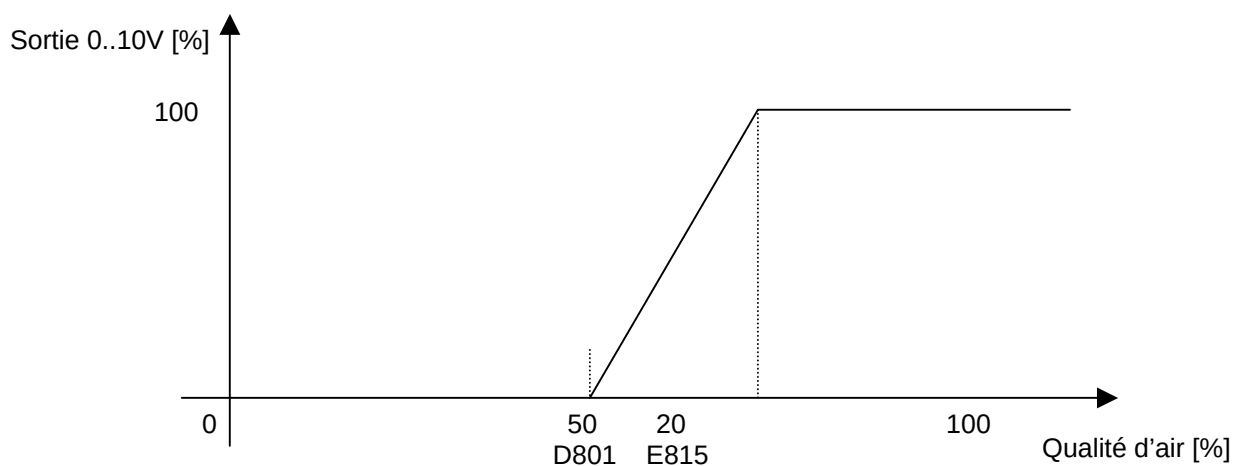

Entrées / sorties

- E5 : Sonde qualité d'air (0..10V, simulation de potentiomètre RFB215 en pression [%])
- Y3: Commande volet (p. ex. sortie application 312)
- Y5: Commande de volets avec gestion de qualité d'air

Importants paramètres

- D801: Consigne de qualité d'air [0..100%]
- E815: Bande P de la gestion de qualité d'air


Abbreviations

- Qa: Qualité d'air [%]
- Xsqa: Consigne de qualité d'air



Gestion de la qualité d'air

Gestion de la qualité d'air (de concert avec application 312)

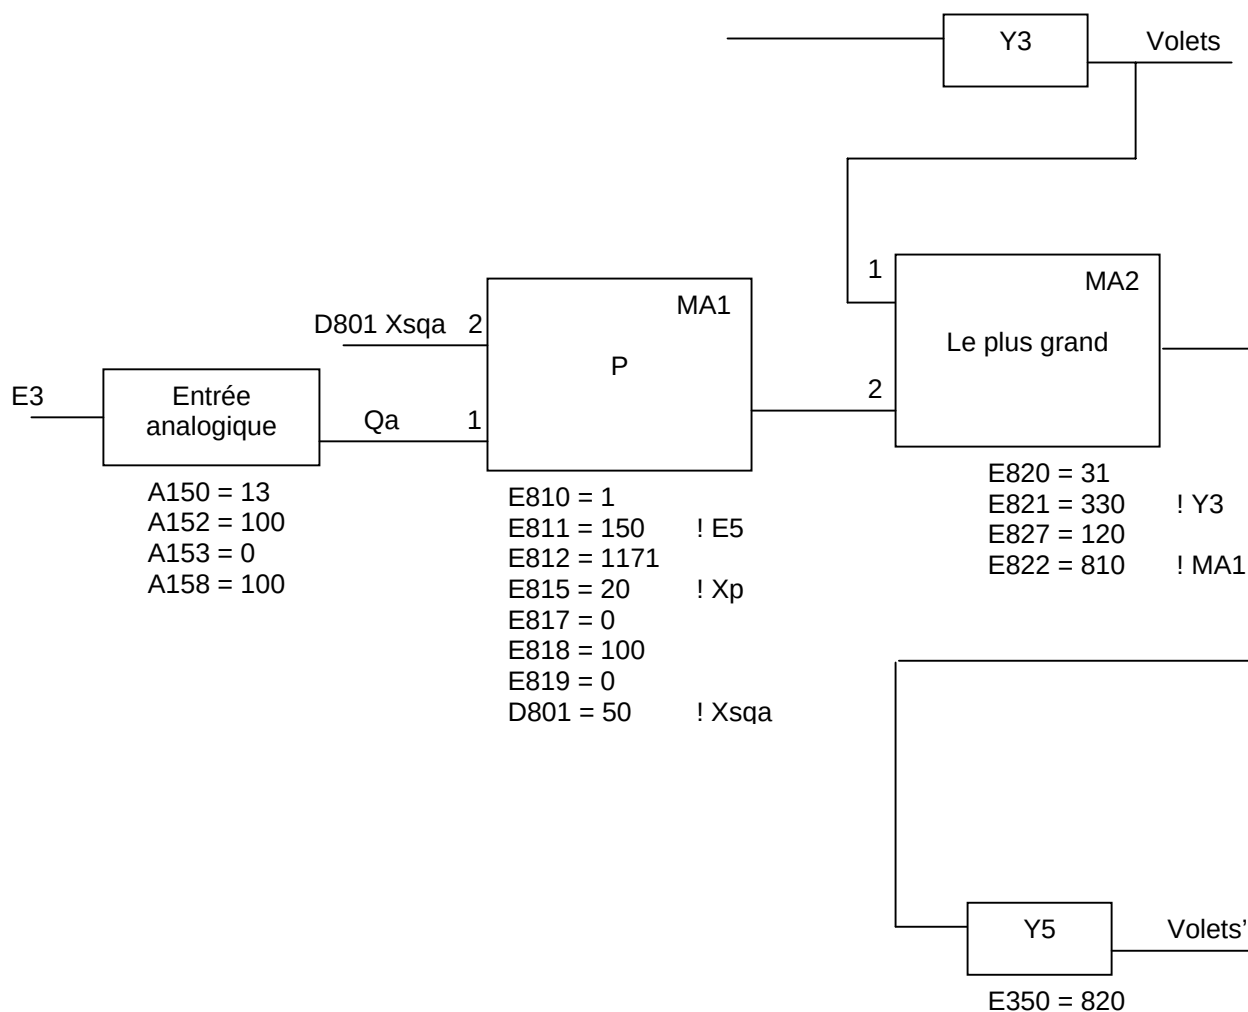**Limitation de la consigne de qualité d'air (0..100%)**